



Übertragbares Moment (Ma) nach VDI 2241

Ma im Anlieferzustand 500 Nm.
 Ma nach 10 Teillastschaltungen ca. 1000 Nm.
 Bei Belastung (Merf) bis 500 Nm kein Einlaufen
 mit Teillastschaltungen erforderlich.
 (Sicherheitsfaktor 2)
 Bei Belastung (Merf) bis max. 750 Nm müssen
 vor Inbetriebnahme 10 Teillastschaltungen
 durchgeführt werden.
 (Sicherheitsfaktor 1,3 - 2,0)

$$\text{Merf} = \frac{P [\text{KW}] \times 9550}{n [\text{1/min}]}$$

U = 24 V
 P = 80 W

nur Flanschansicht

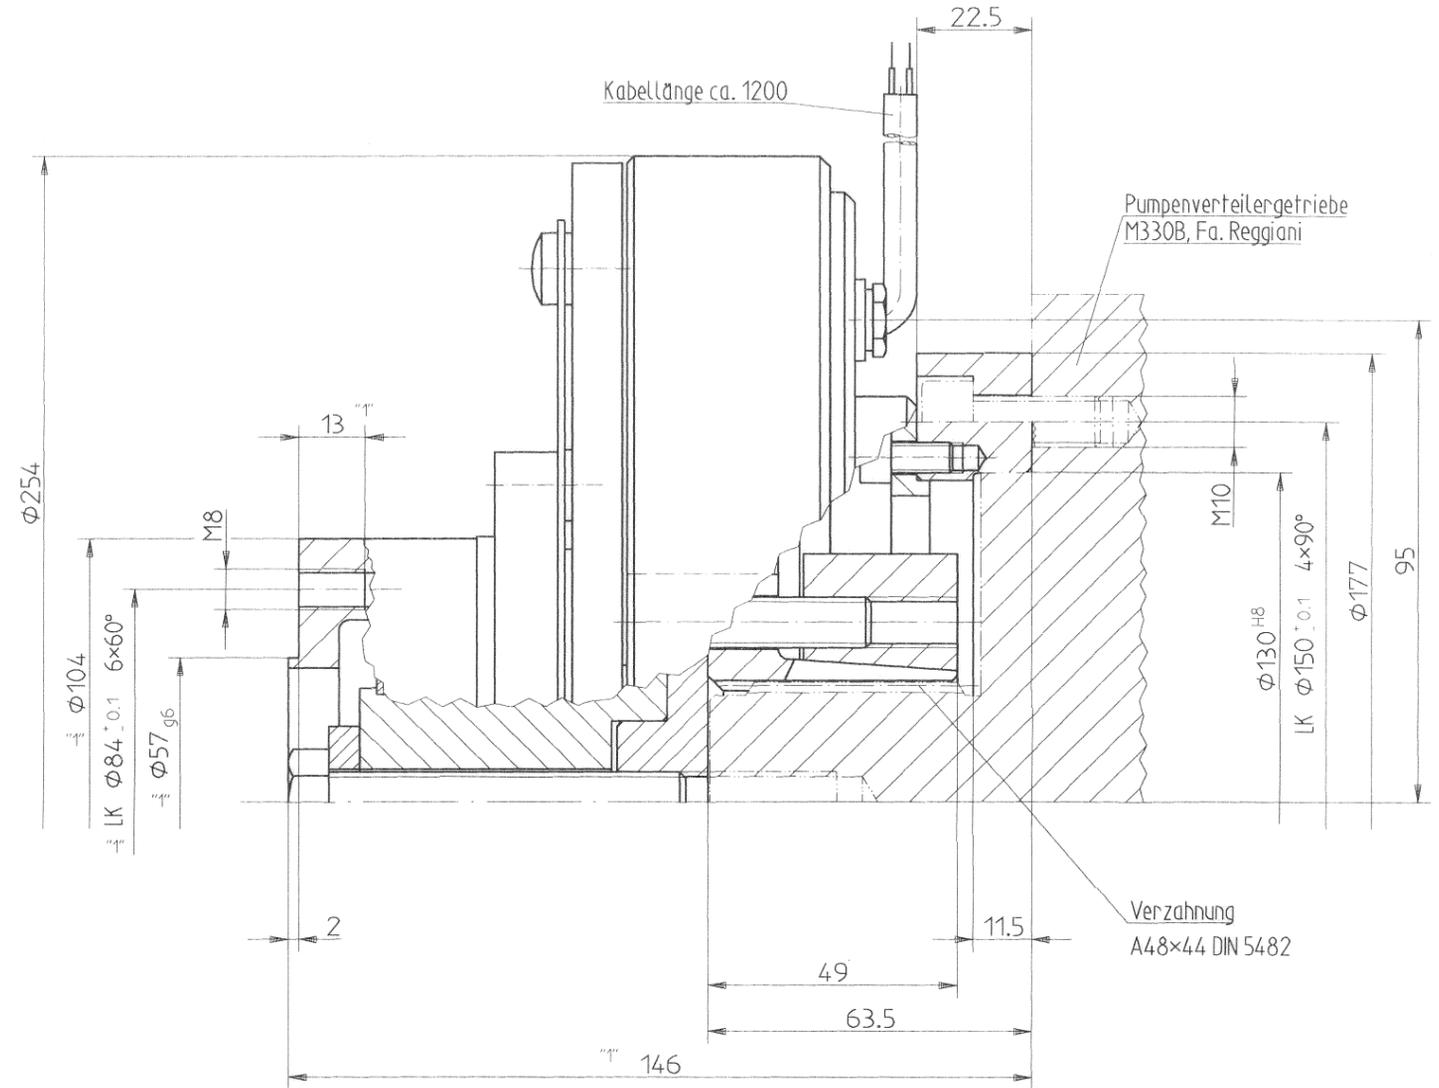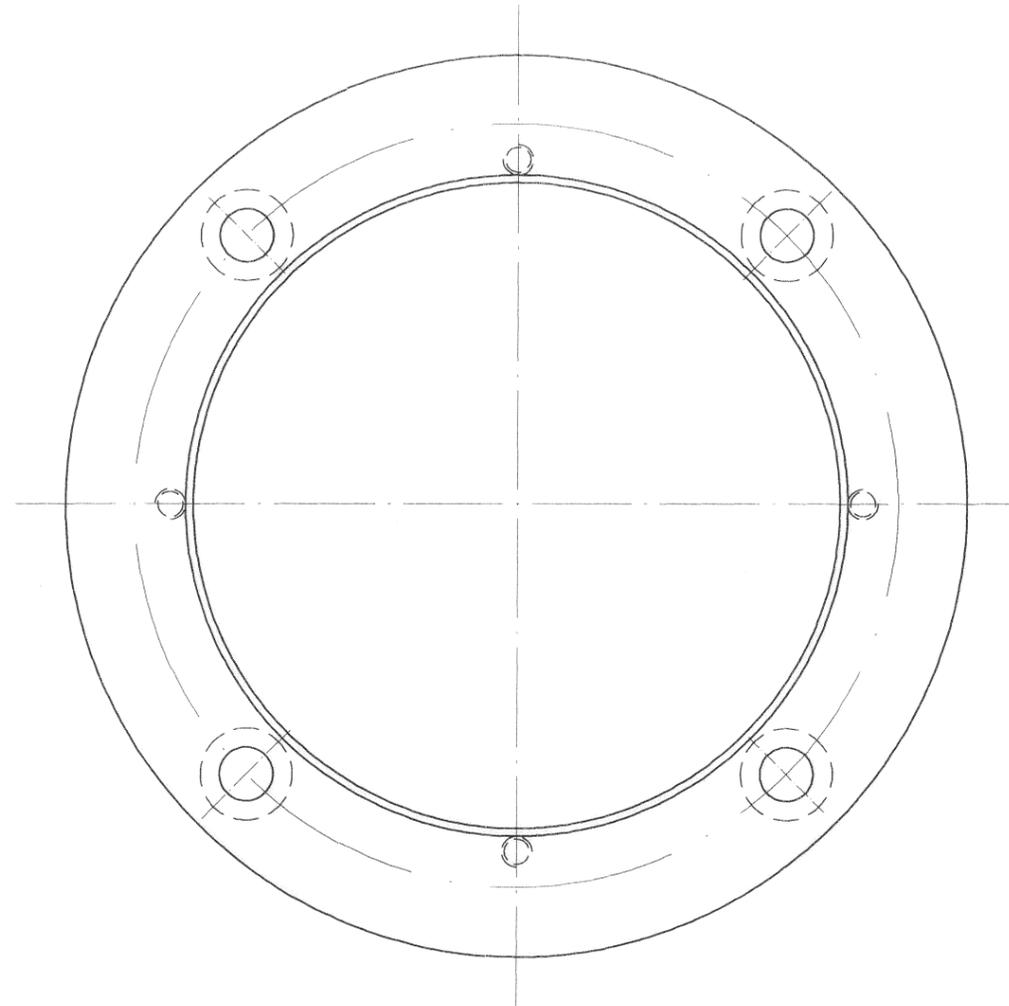

--- nicht im Lieferumfang enthalten

LINNIG Markdorf		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor		Technische Änderungen vorbehalten		Maßstab	1:1	DIN A2
						Werkst.:		
1	3380	21.May.2007	Kre	Datum	Name	E-Magnetkupplung f.Reggiani Verteilergetr.M320B		
				Bearb.	02.04.07 Kremer			
				Gepr.	21.5.07 Kremer			
				Freig.	21.5.07 Kremer			
						Gew.:	kg	LA4.121Y
Index	Änderungsnummer	Datum	Name	Ersf.Zg.		Entst. aus LA4.17Y		